


Renovuojamo sutapdinto stogo šiltinimas
(konstrukcija, kai šiltinama ant g/b denginio plokštės
bei esamos, šilumą izoliuojančios konstrukcijos)

SS-03

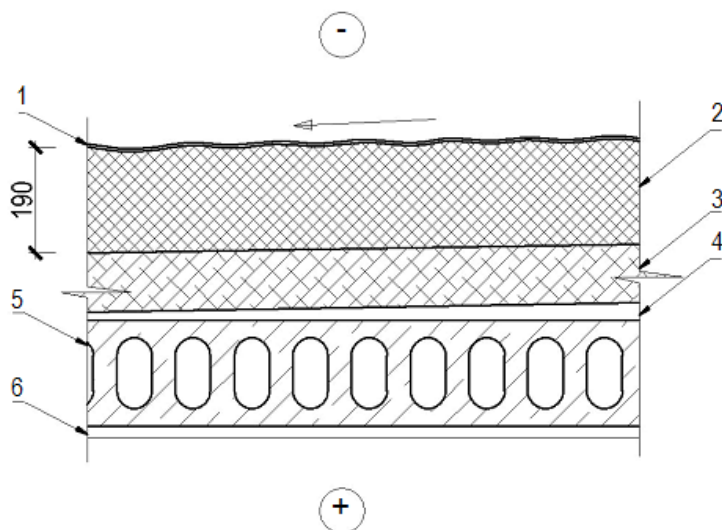

PASTABOS:

- 1.
2. N
3. techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.		Tankis	laidumo koefic. W/m*K	faktorius W/m*K	Pastabos
1.		-	-	-	
2.	Poliuretano putos	-	-	-	
3.	konstrukcija	-	-	-	
4.		-	-	-	
5.		-	-	-	
6.	Vidaus apdaila	-	-	-	