


Grindų šiltinimas virš nešildomo pogrindžio
(konstrukcija šildomų grindų įrengimui ant g/b
perdengimo)

GR-02

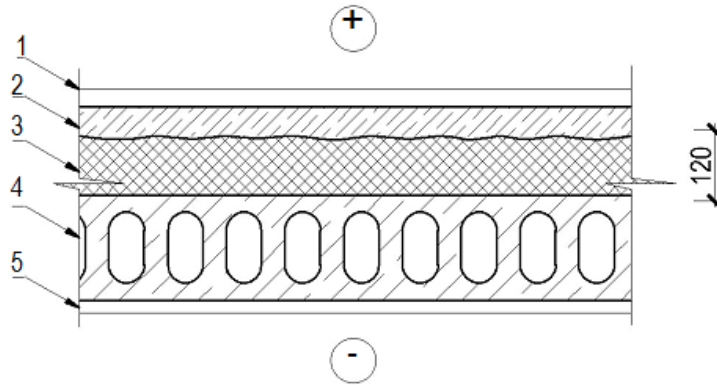

PASTABOS:

- 1.
2. N
3. techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

| Eil. Nr. | | Tankis | laidumo koefic. W/m*K | faktorius W/m*K | Pastabos |
|----------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------|
| 1. | | - | - | - | |
| 2. | skiedinio sluoksnis | - | - | - | |
| 3. | Poliuretano putos | - | - | - | |
| 4. | | - | - | - | |
| 5. | Hidroiziacija | - | - | - | |