


Sutapdinto stogo šiltinimas (konstrukcija, kai šiltinama ant g/b denginio plokštės, įrengiant nuolydį formuojantį sluoksnį)

SS-01

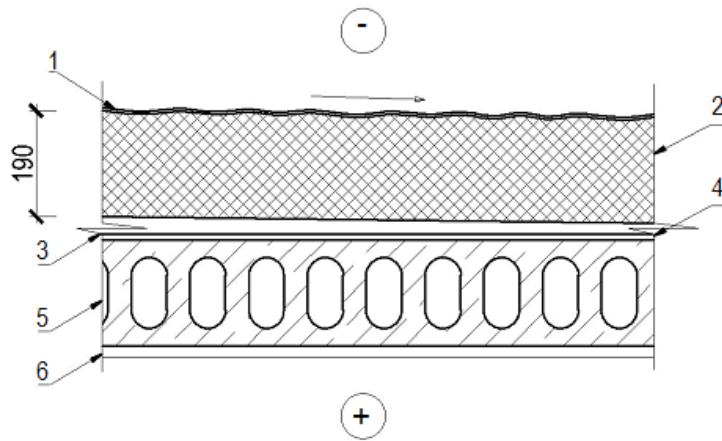

PASTABOS:

- 1.
2. n
3. techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

| Eil. Nr. | Tankis | laidumo koefic. W/m*K | faktorius W/m*K | Pastabos |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| 1. | - | - | - | |
| 2. | Poliuretano putos | - | - | |
| 3. | - | - | - | |
| 4. | Tarp sluoksnis | - | - | |
| 5. | - | - | - | |
| 6. | Vidaus apdaila | - | - | |