


Sutapdinto stogo ant profiliuotų plieno lakštų  
šiltinimas (konstrukcija, kai šiltinama ant pakloto  
viršaus)

SS-05

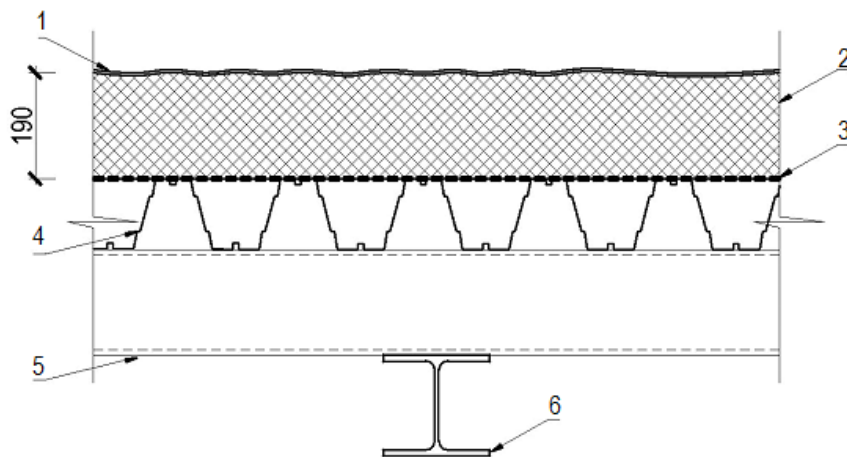

PASTABOS:

- 1.
2. N
3. techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.		Tankis	Tinkis		Pastabos
			laidumo koefic. W/m*K	faktorius W/m*K	
1.		-	-	-	
2.	Poliuretano putos	-	-	-	
3.	Impregnuotas audinio tinkelis 2,3x2,3 mm	-	-	-	
4.	Laikantys profiliuoti plieno	-	-	-	
5.	Ilginis	-	-	-	
6.	Laikantysis elementas	-	-	-	